



BOUWMATERIALEN VAN PELT N.V.

Toonruimte: 03/380.10.20 • Fax 03/380.10.30 - KAPELLEI 157 - 2980 ST.-ANTONIUS-ZOERSEL
 Loket: 03/326.21.50 • Fax 03/326.25.15 • KANAALDIJK 25 • 2900 SCHOTEN
 Factuurafz: 03/326.33.14 • Boekhouding: 03/326.33.34 • Fax 03/324.86.19
 H.R.Antwerpen 130.679 • B.T.W. BE 403.750.523 • Registratienummer 403.750.523/02/04/02

GRANULOMETRISCHE STUDIE

Zand

NAT GEWICHT	DROOG GEWICHT	VOCHTIGHEID
1504,6	1442,7	4,3%

DATUM: 22/08/2002


MERK: 0/2A

ZEVEN (mm)	MONSTER		GEDEELTE 0,063 - 2 mm					
	gecumuleerde zeefresten		gecum. doorval	gecum. zeefrest	gecum. doorval	Identificatie NBN B11-011 gecumuleerde zeefresten		
	(gram)	(%)	(%)	(%)	(%)	Grof	Middelgrof	Fijn
6,3	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-
4	0,0	0,0	100,0	-	-	-	-	-
2	60,0	4,2	95,8	0,0	100,0	0	0	0
1	267,5	19,9	80,1	16,5	83,5	5/55	0	0
0,5	761,8	62,8	47,2	50,8	49,2	20/80	0/30	0
0,25	1295,6	89,8	10,2	89,5	10,5	50/95	30/95	0/30
0,125	1435,6	99,5	0,5	99,7	0,3	85/100	80/100	50/100
0,063	1440,6	99,9	0,1	100,0	0,0	100	100	100

% organische stoffen
 % kalkaachtigstoffen
 % alib 0,020mm
 % < 0,063mm
 % C1

methode grens 83250
 NBN 580-207 < 1,5%
 NBN 580-209 < 20%
 < 6%
 < 12%

0,1%

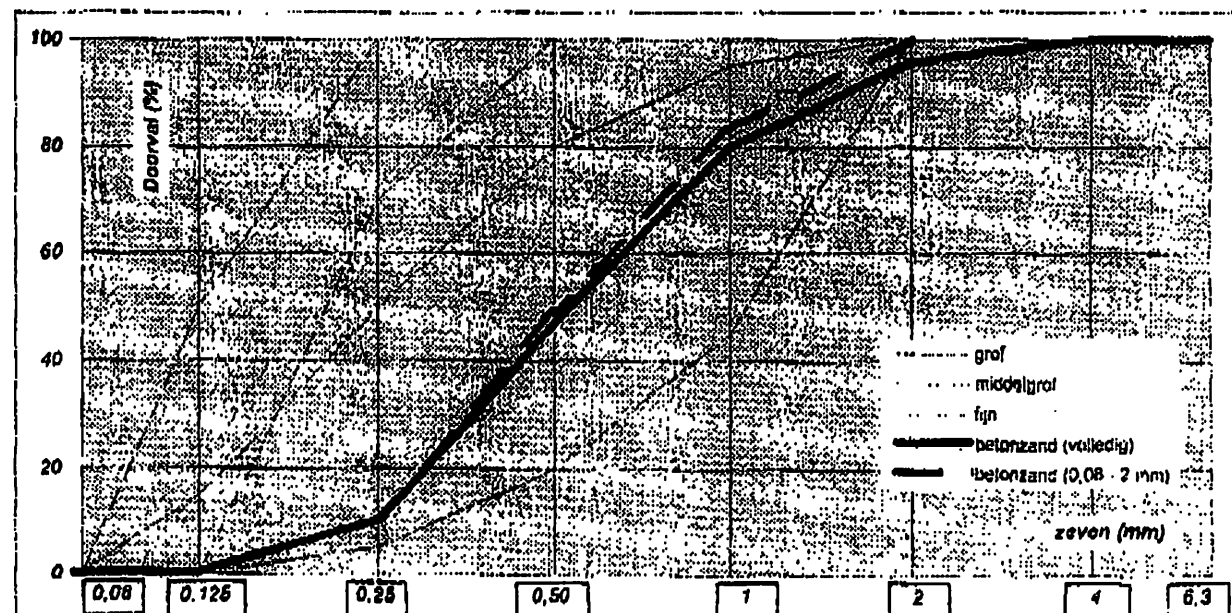

analyse uitgevoerd op
 ref
 M. Van den Berghe
 Kwaliteitsverantwoordelijke

23/08/2002
 THALASSA VP